

# いちほら緑園都市町会 補修依頼書

いちほら緑園都市町会

泉台コミュニティ・ホール


平日 13:00~17:00 (火曜日休館)

土日 9:30~17:00 (12:00~13:00除)

TEL: 66-8201 FAX: 66-8601

注) 補修依頼は一件一葉で、記入願います。

|           |         |             |             |  |            |
|-----------|---------|-------------|-------------|--|------------|
| 依頼日       | 2018/ / |             | 依頼者氏名:      | 連絡先  | 泉台 ( - - ) |
| 該当欄に○印を記入 | 添付資料有無  | 不備の内容に○印を記入 |             | 不具合の内容を詳細に記入してください。                              |            |
| 照明設備      | 四角い街路灯  |             | 電球切れ・電球破損   |  |            |
|           | 電柱の防犯灯  |             | 常時点灯・常時消灯   |  |            |
|           | 公園の照明   |             | 時々点灯・常時消灯   |  |            |
|           | その他の照明  |             | 器具の破損・支柱の破損 |  |            |
|           |         |             | その他 ( )     |  |            |
| 道路・公園設備   | 公園内の設備  |             | 水飲場:排水口詰まり  |  |            |
|           | 町内の消火器  |             | 施設破損・施設故障   |  |            |
|           | 街路樹     |             | 剪定作業・道路補修   |  |            |
|           | 雑草      |             | 歩道の雑草・植替え依頼 |  |            |
|           | 樹木剪定    |             | その他 ( )     |  |            |
|           | 清掃      |             |             |  |            |
|           | 道路設備    |             |             |  |            |
| その他の設備    |         |             |             |  |            |
|           |         |             |             | ※防犯灯は、電柱の番号を記入(例; 泉台-29)<br>【不具合箇所を下記図に記入して下さい。】 |            |

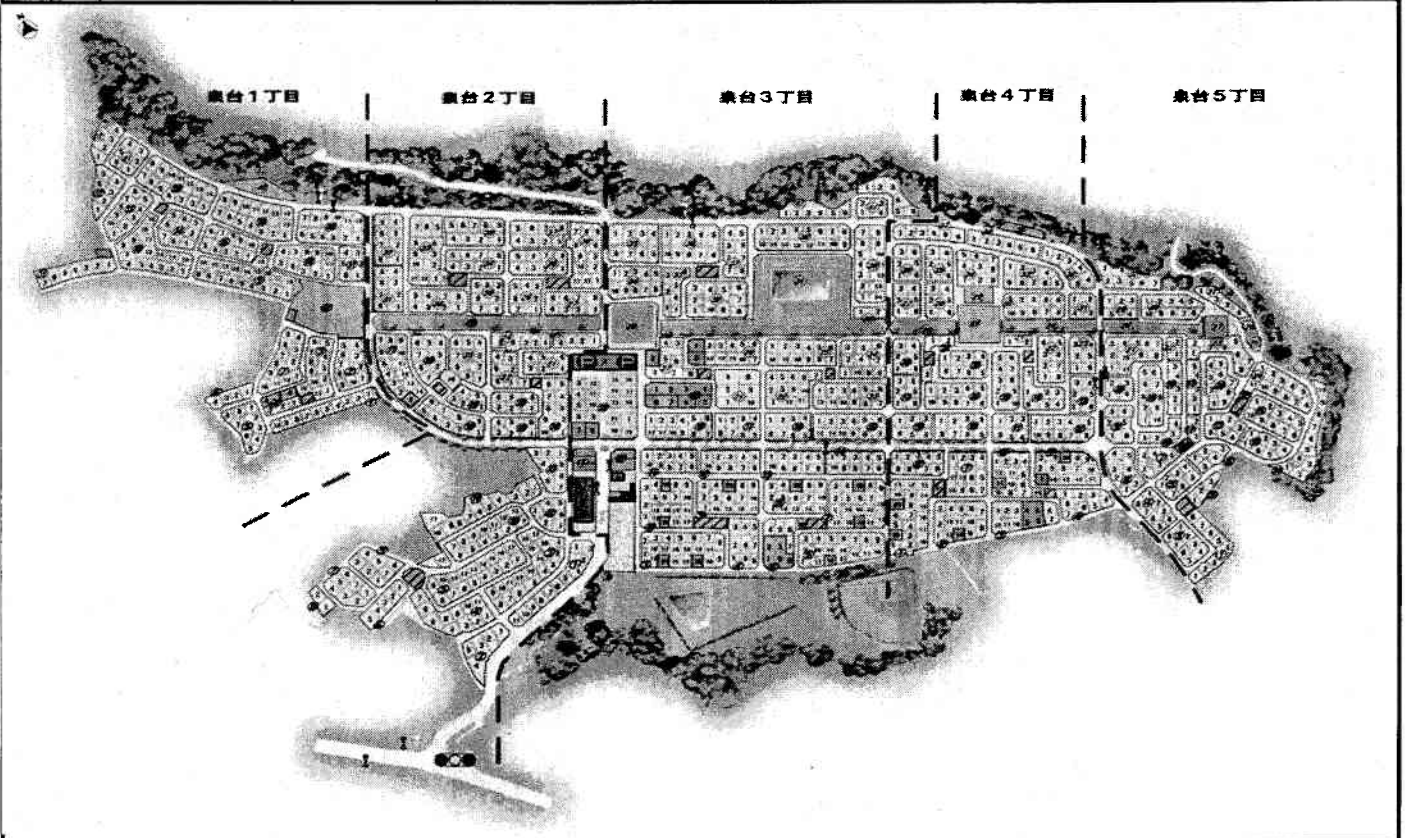

依頼書No. 環 30-

|       |   |                                   |  |  |  |
|-------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| CHECK |   |                                   | 《関係連絡先》  |  |  |
| 受付日   | 月 | <input type="checkbox"/> 市役所道路維持課 | TEL (23) 9834; FAX (24) 3444<br>douroji@city.ichihara.chiba.jp       |  |  |
| 受付者   |   | 市役所公園緑地課                          | TEL (23) 9842; FAX (24) 8528<br>kouenryokuchi@city.ichihara.chiba.jp |  |  |
| 依頼者   |   | 西部公園管理事務所                         | TEL (63) 7368; FAX (63) 7369<br>ichizoukyou@iaa.itkeeper.ne.jp       |  |  |
|       |   | 市役所下水道管理課                         | TEL (23) 9043; FAX (24) 2810<br>gesuidoukanri@city.ichihara.chiba.jp |  |  |
| 町会確認者 |   | (有) 信用電機                          | TEL (66) 1729; FAX (66) 7231   |  |  |

★不具合発見者⇒班長⇒コミュニティ・ホール窓口提出⇒環境防災部担当(現地確認)・依頼書作成⇒補修担当部署へFAX送付⇒補修実施⇒環境防災部担当(現地最終確認)

2018/5/9